




EKO0NB077-03  
08/25

NB077  
Rev. 3


# Brukerveiledning for koblingsbokser med LSA-tilkøpling.

## User instruction for junction boxes equipped with LSA-terminals.

### Utenpåliggende / Surface mounted


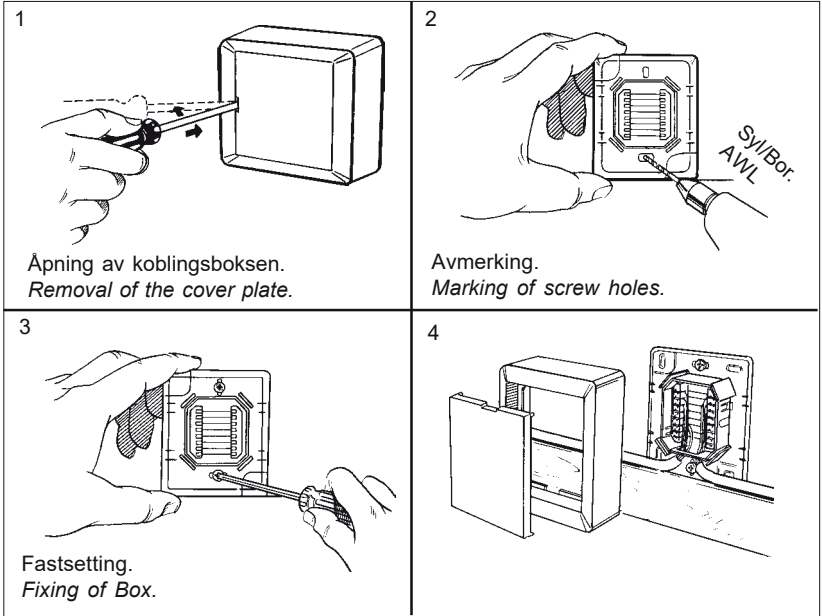


### Innfelt / Flush mounting

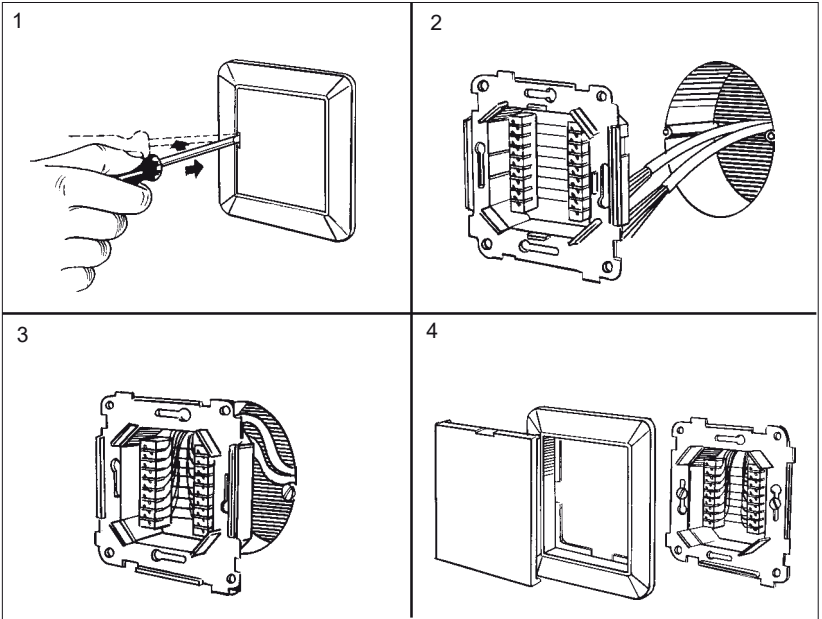


Terminering av LSA-kontakt  
med LSA-verktøy.  
Mounting of LSA-block by  
use of an insertion tool.


Max.2 ledere pr LSA-kontakt  
Max 2 conductors per terminal.

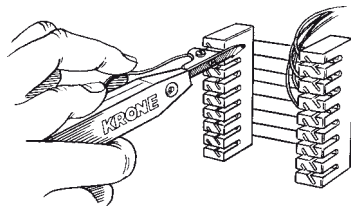

Monteringsverktøy for LSA-kontakt.  
Insertion tool for LSA terminals.

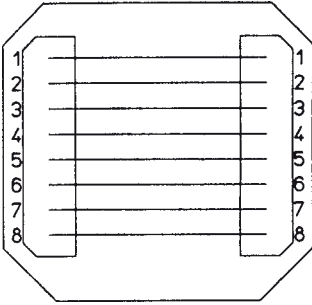


Koblingsboks LSA 4 par.  
*Junction Box LSA 4 pairs.*

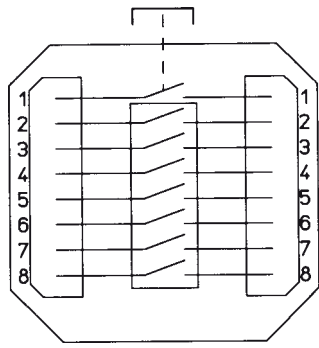

Koblingsboks LSA 4 par  
m/sabotasjebryter og  
skillebryter.

*Junction Box LSA 4 pairs  
with tamper switch and  
connecting switch.*

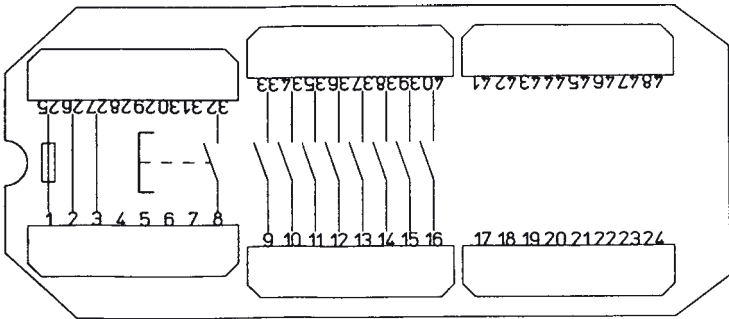

Koblingsboks LSA 12 par m/sikring, skillebryter og sabotasjebryter.

*Junction Box LSA 12 pairs with fuse, connecting switch and  
tamper switch*

ELKO leverer testinstrumenter for feilsøking,  
testing, sertifisering og dokumentasjon  
av nettverk og koblingsystemer.

KONTAKT OSS FOR  
NÆRMERE INFORMASJON !



*ELKO supplies test instruments for wiring,  
polarity, certification, documentation of net  
works and cabling systems.*

PLEASE CONTACT US FOR  
FURTHER INFORMATION !